



מ.כ. אור שי בע"מ

ציוד לקירור אוורור ומיזוג אויר

רח' הסתת 16, אזור התעשייה חולון. ת.ד 36517 ת"א

טל': 03-5583303 פקס: 03-5583808



www.orshy.co.il

דואר אלקטרוני: orshy@orshy.co.il

רשימת פרמטרים לתכנות בקר מדגם IC901-902

משפחה	פרמטר	תאור	תחום	ברירת מחדל	יחידות מידה
CP	diF	דיפרנציאל	0.1-30	2	°C/°F
	HSE	טמפ' עבודה מקסימלית	LSE -302	99	°C/°F
	LSE	טמפ' עבודה מינימלית	-55 - HSE	-50	°C/°F
	HC	מצב עבודה חיומוס / קרור	H/C	0	flag
	ont	זמן עבודת מגען במקרה של תקלת רגש	0 - 250	0	min
	OFt	זמן ניתוק מגען במקרה של תקלת רגש	0 - 250	1	min
	dOn	השהיית הפעלת מגען בזמן הדלקת בקר	0 - 250	0	sec
	doF	השהיית הפעלת מגען בזמן כיבוי בקר	0 - 250	0	min
	dbi	השהייה בין הדלקות בקר	0 - 250	0	min
	OdO	השהיית הפעלות מדחס מרגע הפעלת בקר	0 - 250	0	min
dis	LOC	נעילת מקשים כן / לא	n / y	n	flag
	PA1	סיסמא 1 נא להשאיר "0"	0 - 250	0	number
	CA1	תיקון טמפ' רגש 1	-12 - 12	0	°C/°F
	Dro	מעבר בין °C ל- °F, 1 = °F, 0 = °C	0/1	0	flag
	Nbt	נקודה עשרונית			
CNF	HOO	סוג רגש NTC = 1 PTC = 0	0/1	0	Flag
	rEL	סוג יחידה לתצוגה בלבד - לא ניתן לשינוי	-	-	-
	tAb	שמירה לתצוגה בלבד - לא ניתן לשינוי	-	-	-
ODR	UL	הטענת פרמטרים	-	-	-
	dL	הורדת פרמטרים	-	-	-

מגעים:

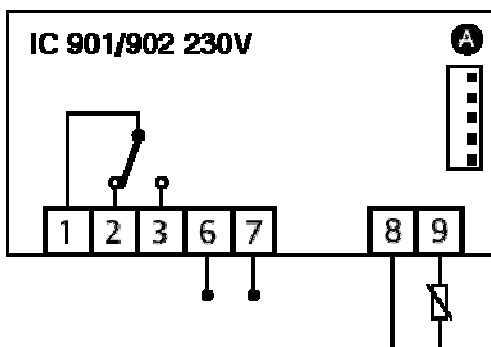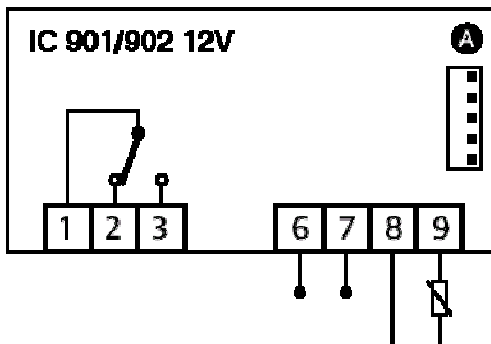

- 1-2 מגע ריליי N.C.
- 1-3 מגע ריליי N.O.
- 6-7 הזנה
- 8-9 כניסת רגש
- A כניסת כרטיס העתקה