


חיבורי חשמל למסכי אוויר + חימום תלת פאזי

במסך האוויר:

יש להשאיר את הגשר בין נקודות L3 ו L

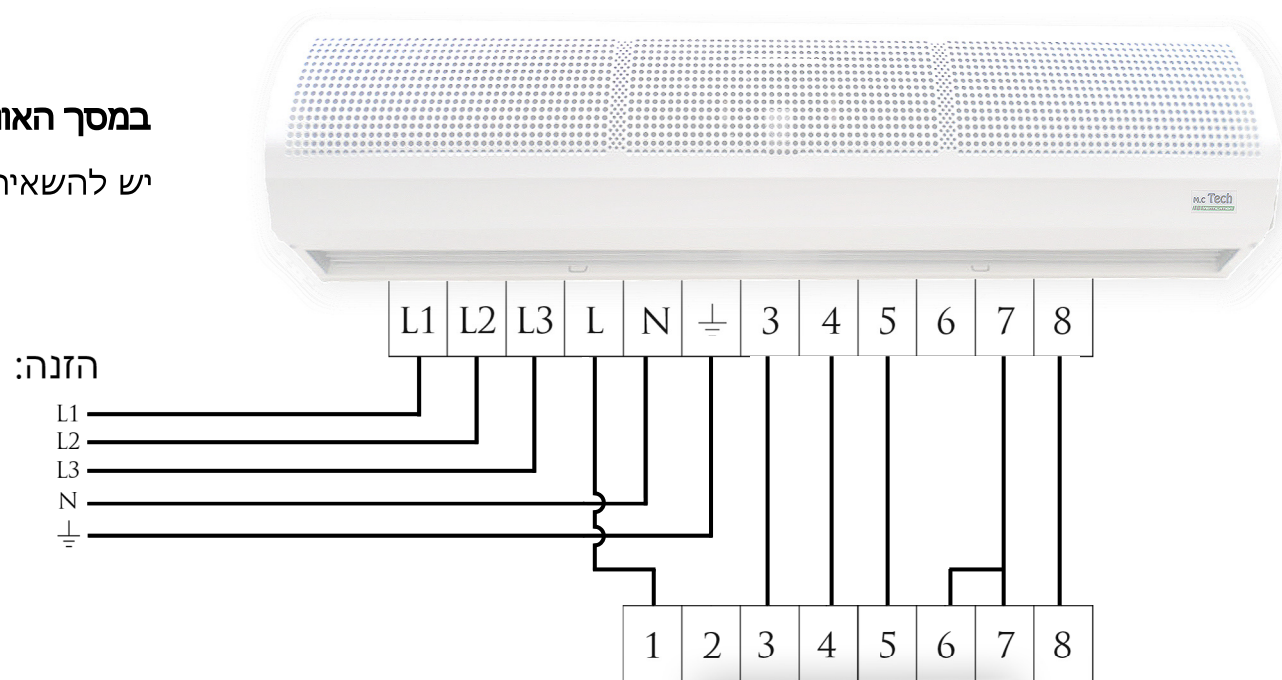

הערות לחיבורי התרמוסטט:

- נקודה מס' 2 אינה בשימוש

- יש להוריד את הגשר שמחבר בין נקודות 4 ו 5 ולהעביר אותו לנקודות 6 ו 7 כמו שמצוין בשרטוט

- כאשר מכבים את מסך האוויר שעובד במצב חימום, רק המאוורר ימשיך לעבוד עוד כ- 40 שניות כדי לקרר את המסך ואז יכבה לגמרי

